


RZĘDNA TERENU ISTN.	163,89	163,89	163,89	164,16
RZĘDNA DNA KANAŁU	162,69	162,67	162,60	161,77
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,20	1,22	1,29	2,39
SPADKI, DŁUGOŚCI	<div><div></div><div>1,5 ‰</div><div>3 ‰</div><div>27,1m</div></div>			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160mm PVC			
ODCINKI	1,70	4,90	20,50	
ODLEGŁOŚCI	0,0	1,7	6,6	27,1
HEKTOMETRY	Sr	S1	S2	S3


0

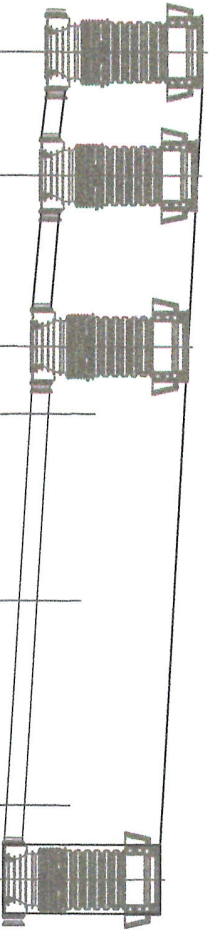



Treść  
Opracowania  
PROFIL ODC. SR-S3 DZ. 770 - 769/2

Projektant	Podpis		
mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI upr. nr MAZ/0229/POOS/11		ul. Szafitowa 27 05-500 Piaseczno	Data
lukasz.gadomski@gadom.pl tel. 696 069 806			03.09.2016
Opracował	Podpis	Skala	
inż. KATARZYNA BIENIAS-GADOMSKA			
biuro@gadom.pl		Nr rys.	

RZĘDNA TERENU ISTN.	159.43	159.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	158.23	158.50
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.20	0.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5 ‰	13.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø166mm PVC	
ODCINKI	13,50	
ODLEGŁOŚCI	0.0	13.5
HEKTOMETRY	P1	BUDYNEK

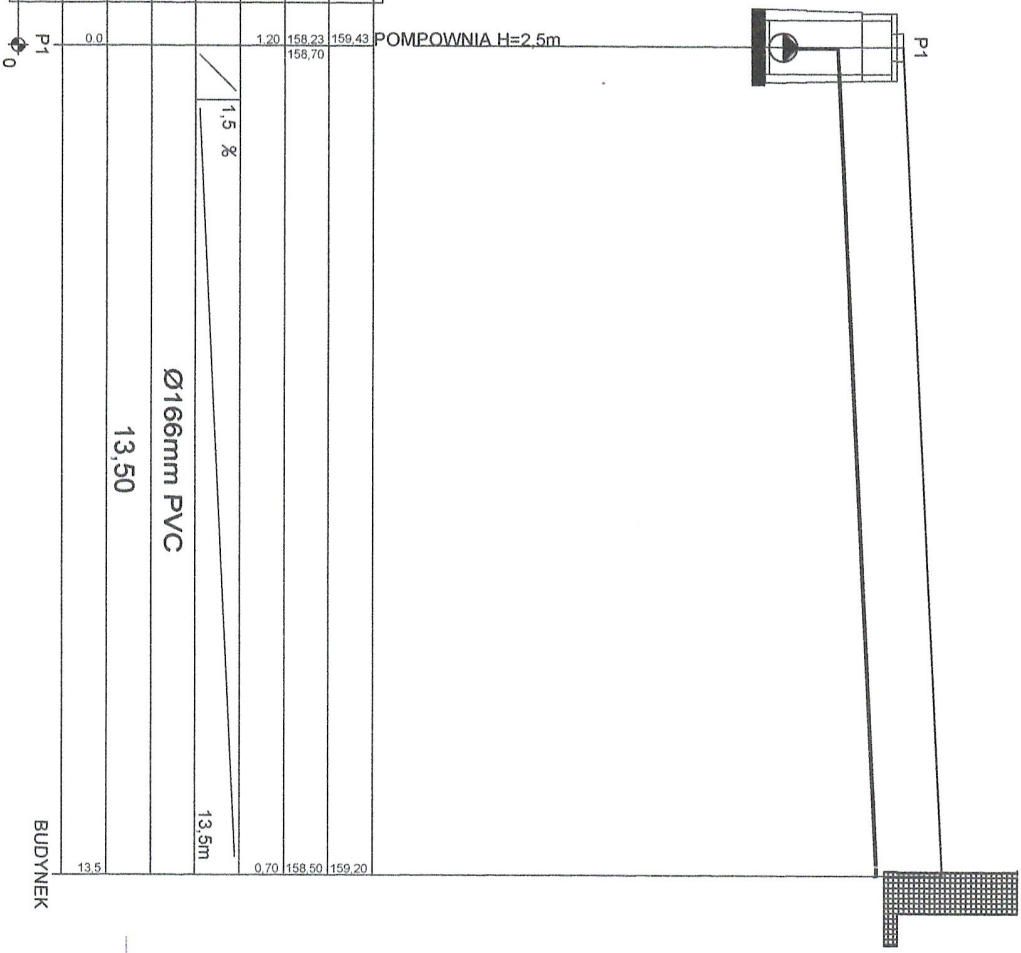


Treść  
Opracowania  
PROFIL ODCINKA OD BUDYNKU DO POMPOWNI DZ. NR 769/2

Projektant	Podpis		
mgr inż. ŁUKASZ GĄDOMSKI upr. nr MAZ/0229/POOS/11 lukasz.gadomski@gadom.pl tel. 696 069 806			
Opracował	Podpis		
inż. KATARZYNA BIENIAS-GĄDOMSKA biuro@gadom.pl			
Gądomski			
ul. Szafitowa 27 05-500 Piaseczno			
Data	16.09.2015		
Skala	Nr rys.		



RZĘDNA TERENU ISTN.	163.89		163.89
RZĘDNA DNA KANAŁU	162.67		162.18
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.22		0.70
SPADKI, DŁUGOŚCI		MIN 1,5 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø160mm PVC	
ODCINKI		2,5	2,30
ODLEGŁOŚCI	0.0		
HEKTOMETRY	S1		BUDYNEK

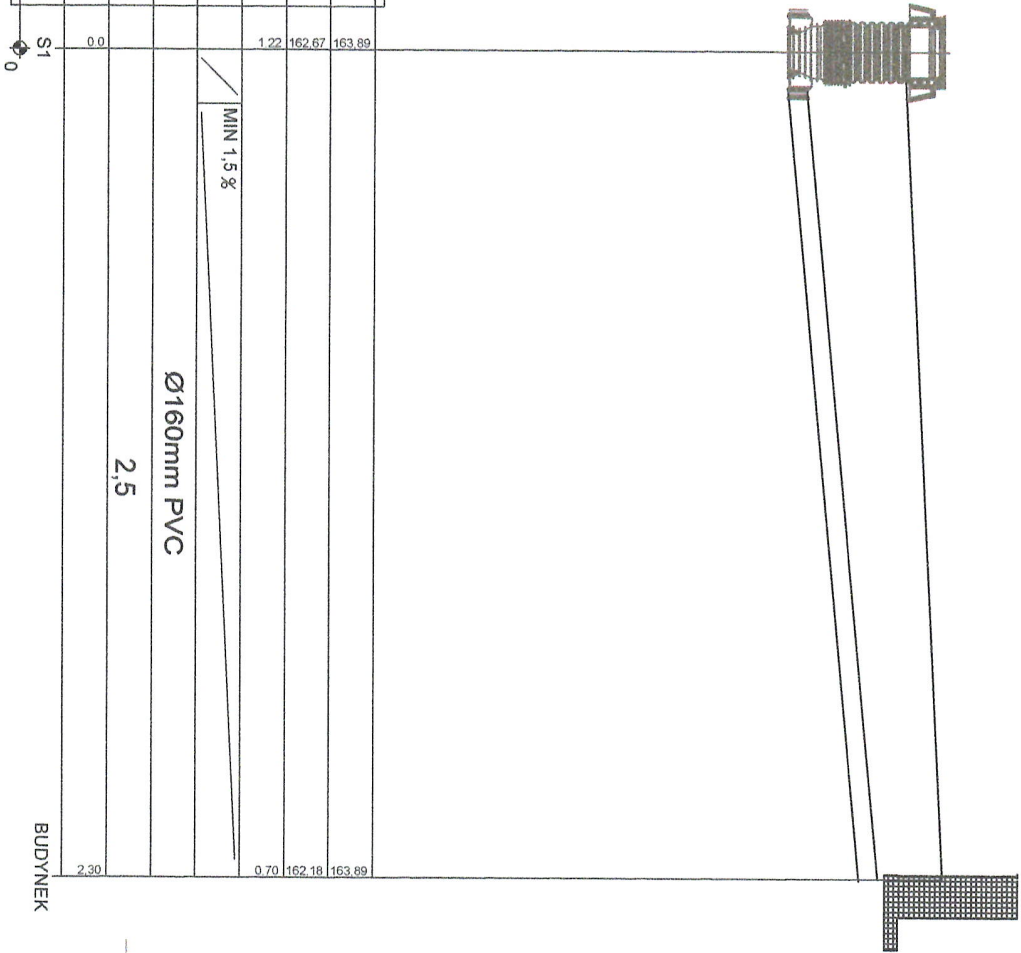

Treść:  
Opracowania  
PROFIL PRZYLĄCZA KAN. OD BUD DO S1 DZ. 770

Projektant	Podpis	GADom	
mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI upr. nr MAZ/0229/POOS/11		ul. Szafitowa 27 05-500 Piaszeczno	
lukasz.gadomski@gadom.pl tel. 696 069 806		Data	16.09.2015
Opracował	Podpis	Skala	
inż. KATARZYNA BIENIAS-GADOMSKA		Nr rys.	
biuro@gadom.pl			