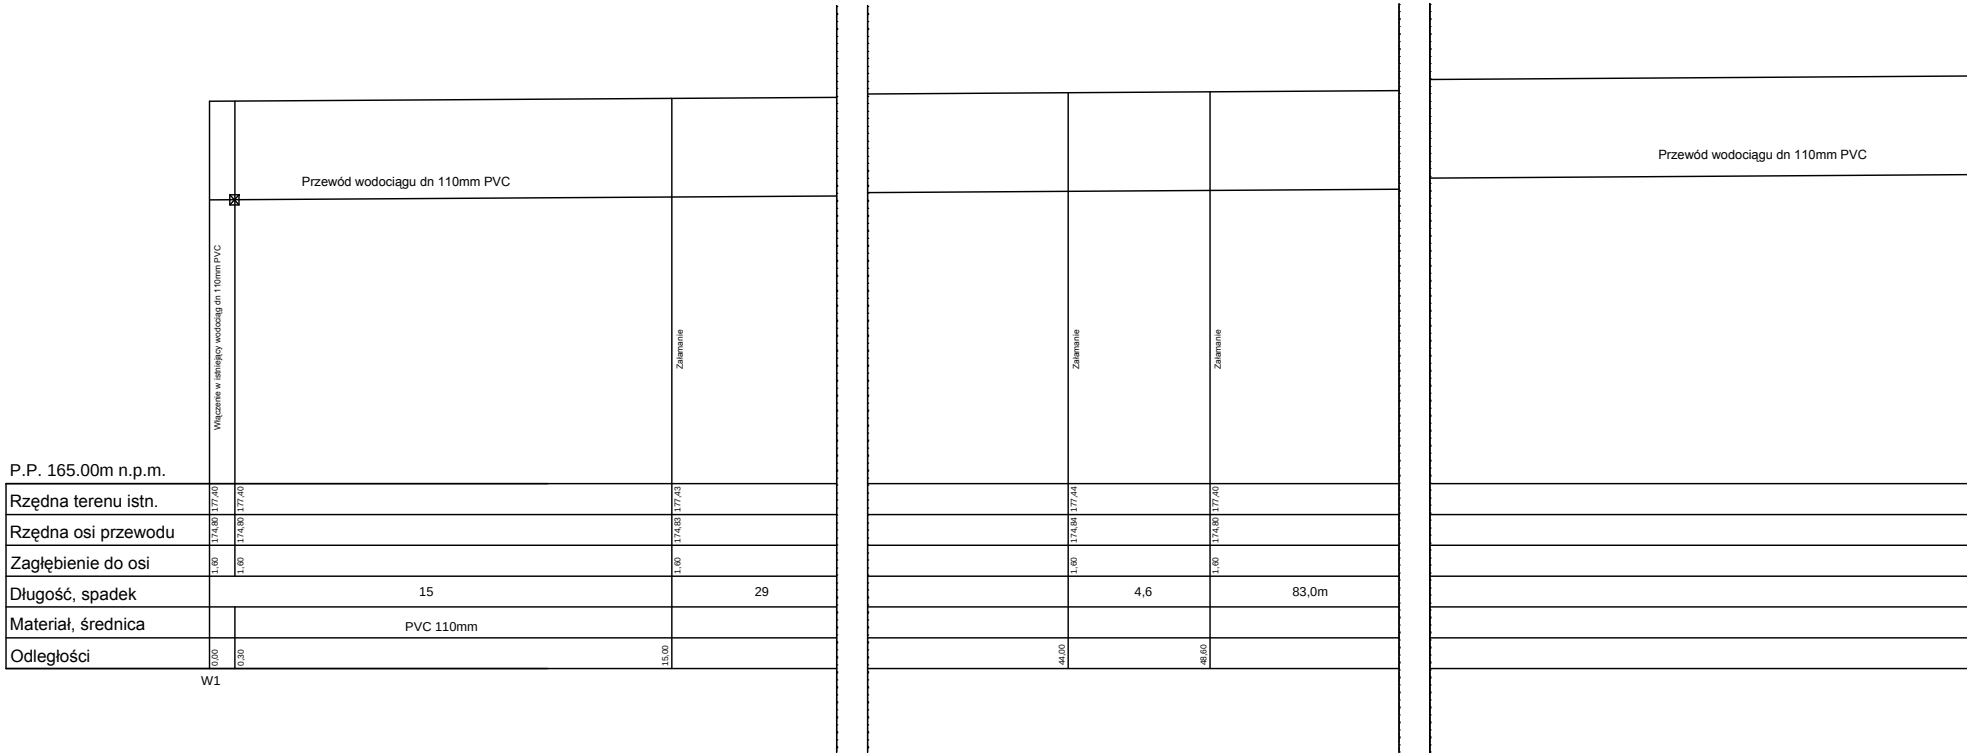
Przewód wodociągu dn 110mm PVC
Włączenie w istniejący wodociąg dn 110mm PVC
Załamanie
Załamanie
Załamanie
Przewód wodociągu dn 110mm PVC
W1

P.P. 165.00m n.p.m.

Rzędna terenu istn.	177,40	177,40	177,43	177,44	177,40
Rzędna osi przewodu	174,80	174,80	174,83	174,84	174,80
Zagłębienie do osi	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Długość, spadek	15		29	4,6	83,0m
Materiał, średnica		PVC 110mm			
Odległości	0,00	0,30	15,00	44,00	48,60

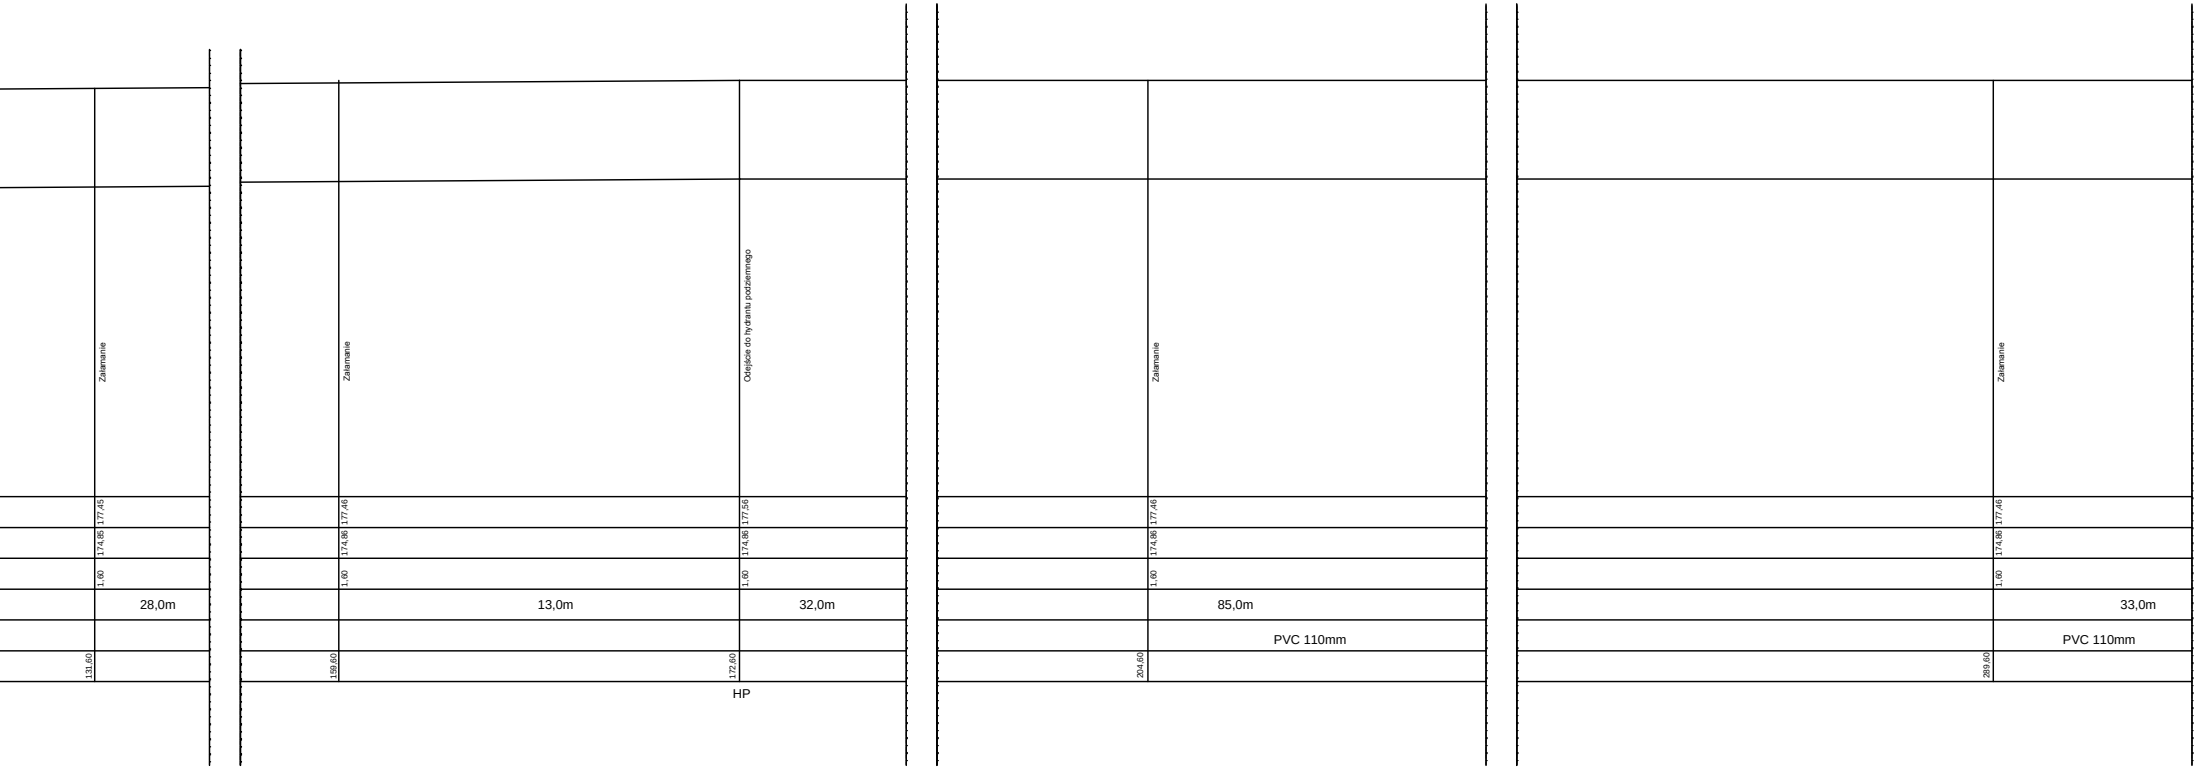
Załamanie
177,45
174,85
1,60
28,0m
131,60
Załamanie
177,46
174,86
1,60
13,0m
159,60
Odejście do hydrantu podziemnego
177,56
174,86
1,60
32,0m
172,60
HP
Załamanie
177,46
174,86
1,60
85,0m
PVC 110mm
204,60
Załamanie
177,46
174,86
1,60
33,0m
PVC 110mm
289,60

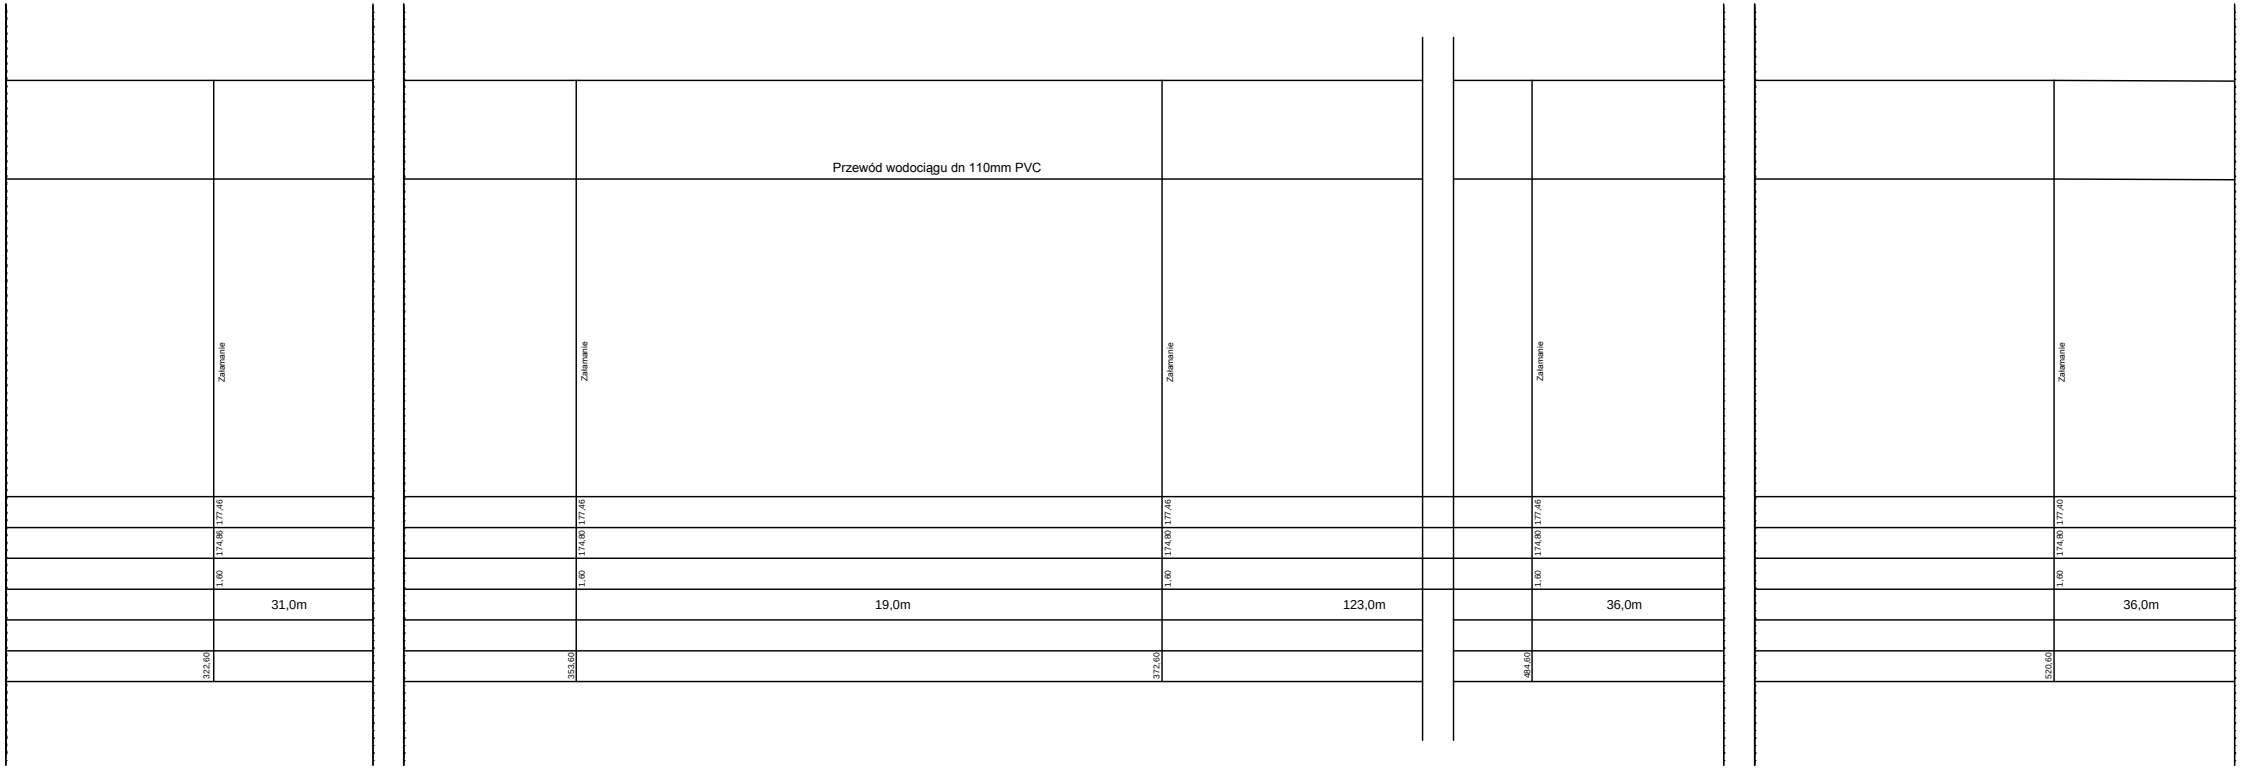
Przewód wodociągu dn 110mm PVC
Załamanie
Załamanie
Załamanie
Załamanie
Załamanie
177,46
174,86
1,60
31,0m
322,60
177,46
174,80
1,60
19,0m
353,60
177,46
174,80
1,60
123,0m
372,60
177,46
174,80
1,60
36,0m
484,60
177,40
174,80
1,60
36,0m
520,60

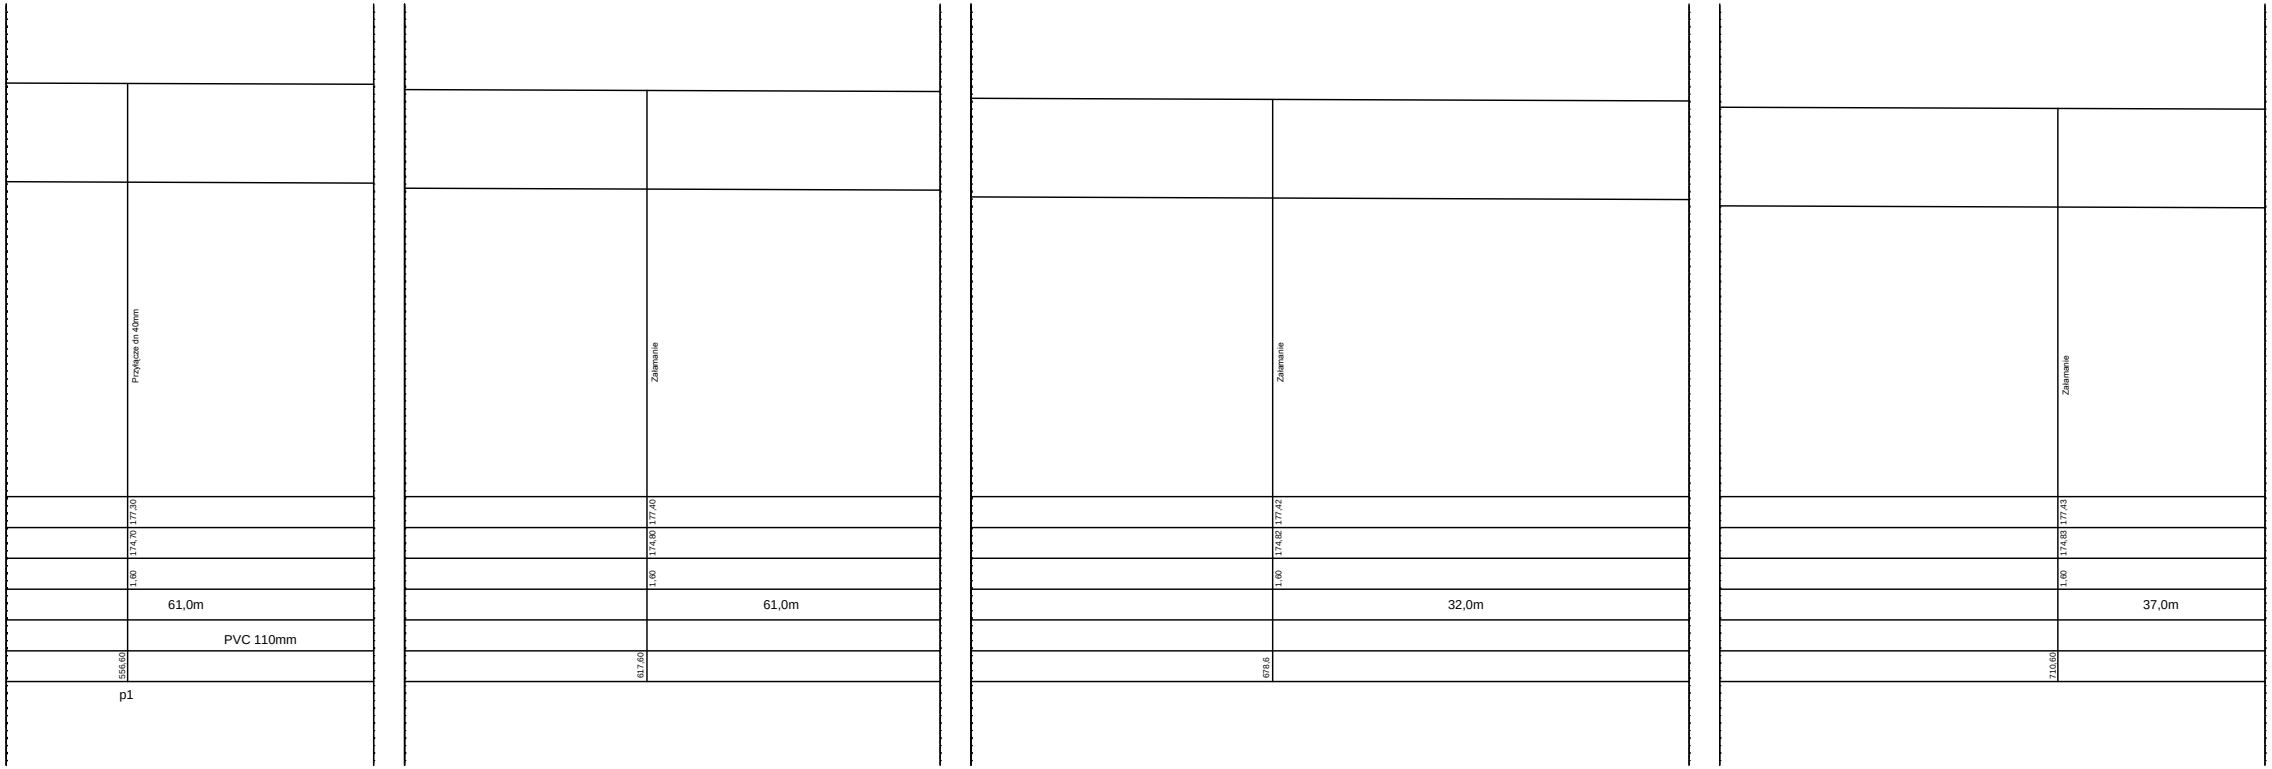
Przyłącze dn 40mm
Załamanie
Załamanie
Załamanie
177,30
174,70
1,60
61,0m
PVC 110mm
556,60
p1
177,40
174,80
1,60
61,0m
617,60
177,42
174,82
1,60
32,0m
678,6
177,43
174,83
1,60
37,0m
710,60

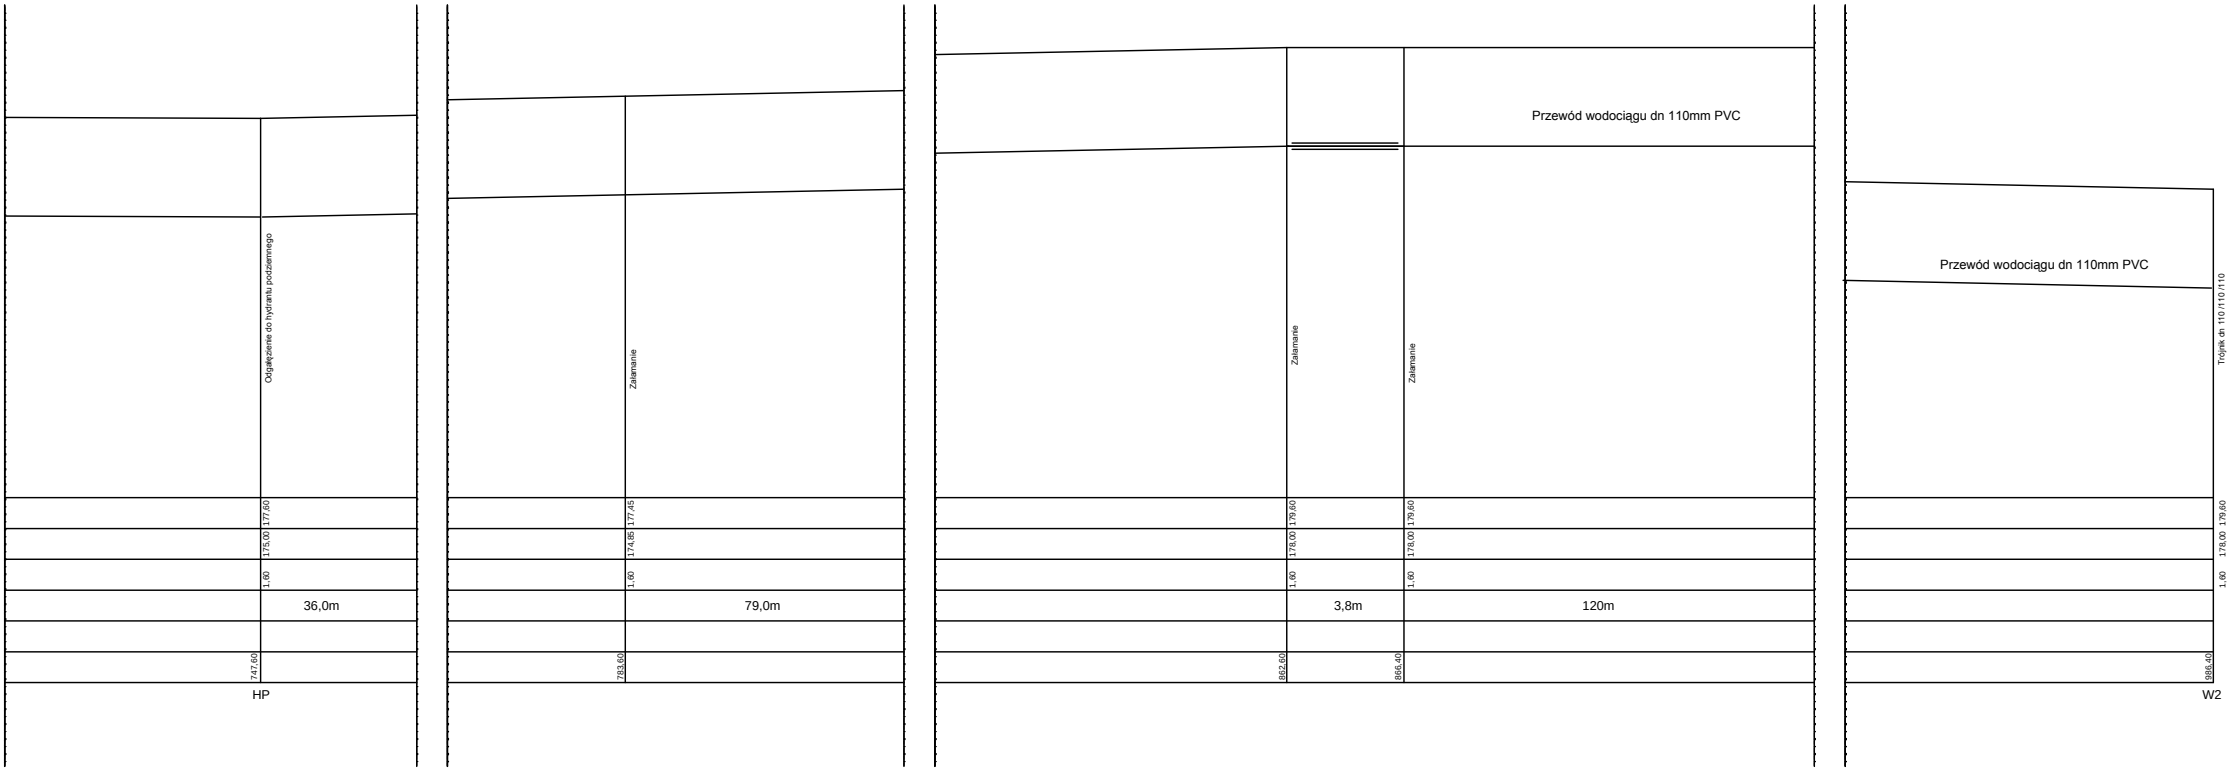
Odgałęzienie do hydrantu podziemnego
177,60
175,00
1,60
36,0m
747,60
HP
Załamanie
177,45
174,85
1,60
79,0m
783,60
Przewód wodociągu dn 110mm PVC
Załamanie
179,60
178,00
1,60
3,8m
862,60
Załamanie
179,60
178,00
1,60
120m
866,40
Przewód wodociągu dn 110mm PVC
Trójnik dn 110 /110 /110
179,60
178,00
1,60
986,40
W2

Nazwa Rysunku
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ W1 - W2

Iwestor
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZCZONOWIE
UL. SPÓŁDZIELCZA 105

Branża SANITARNA	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Treść
Opracowania

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. DWÓRZNO
GM. MSZCZONÓW

Projektant mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI upr. nr MAZ/0229/POOS/11 lukasz.gadomski@gadom.pl tel. 696 069 806	Podpis	GADom ul. Szafirowa 27 05-500 Piaseczno Data 26.05.2016
Opracował inż. KATARZYNA BIENIAS-GADOMSKA biuro@gadom.pl	Podpis	Skala Nr rys. 2